## 註記

・防災設備に支障しないよう什器配置計画を行うこと
　・スプリンクラーの散水障害に注意（天井下６０ｃｍ開ける）
　・排煙ボタンの視認性、操作性を確保
　・避難扉（避難誘導灯が上部に設置されている）の開閉軌道の確保
　・防火（防煙）シャッターの降下位置には物を置かないで下さい。
　・避難誘導灯の視認性を確保
　　（視認性が十分に確保できない場合は、代用の避難誘導サインを設置のこと）

| LUCUA HALL内装仕様 | 320.50㎡ |
|---|---|
| 天井高 | 3,000㎜ |
| 床 | タイルカーペット |
| 巾木 | ステンレス巾木 |
| 壁 | ビニルクロス |
| 天井 | 化粧石膏ボード |

| LUCUA HALL面積 | |
|---|---|
| LUCUA HALL（全体） | 316.26㎡ |
| Aホール | 150.01㎡ |
| Bホール | 101.70㎡ |
| Cホール | 64.55㎡ |

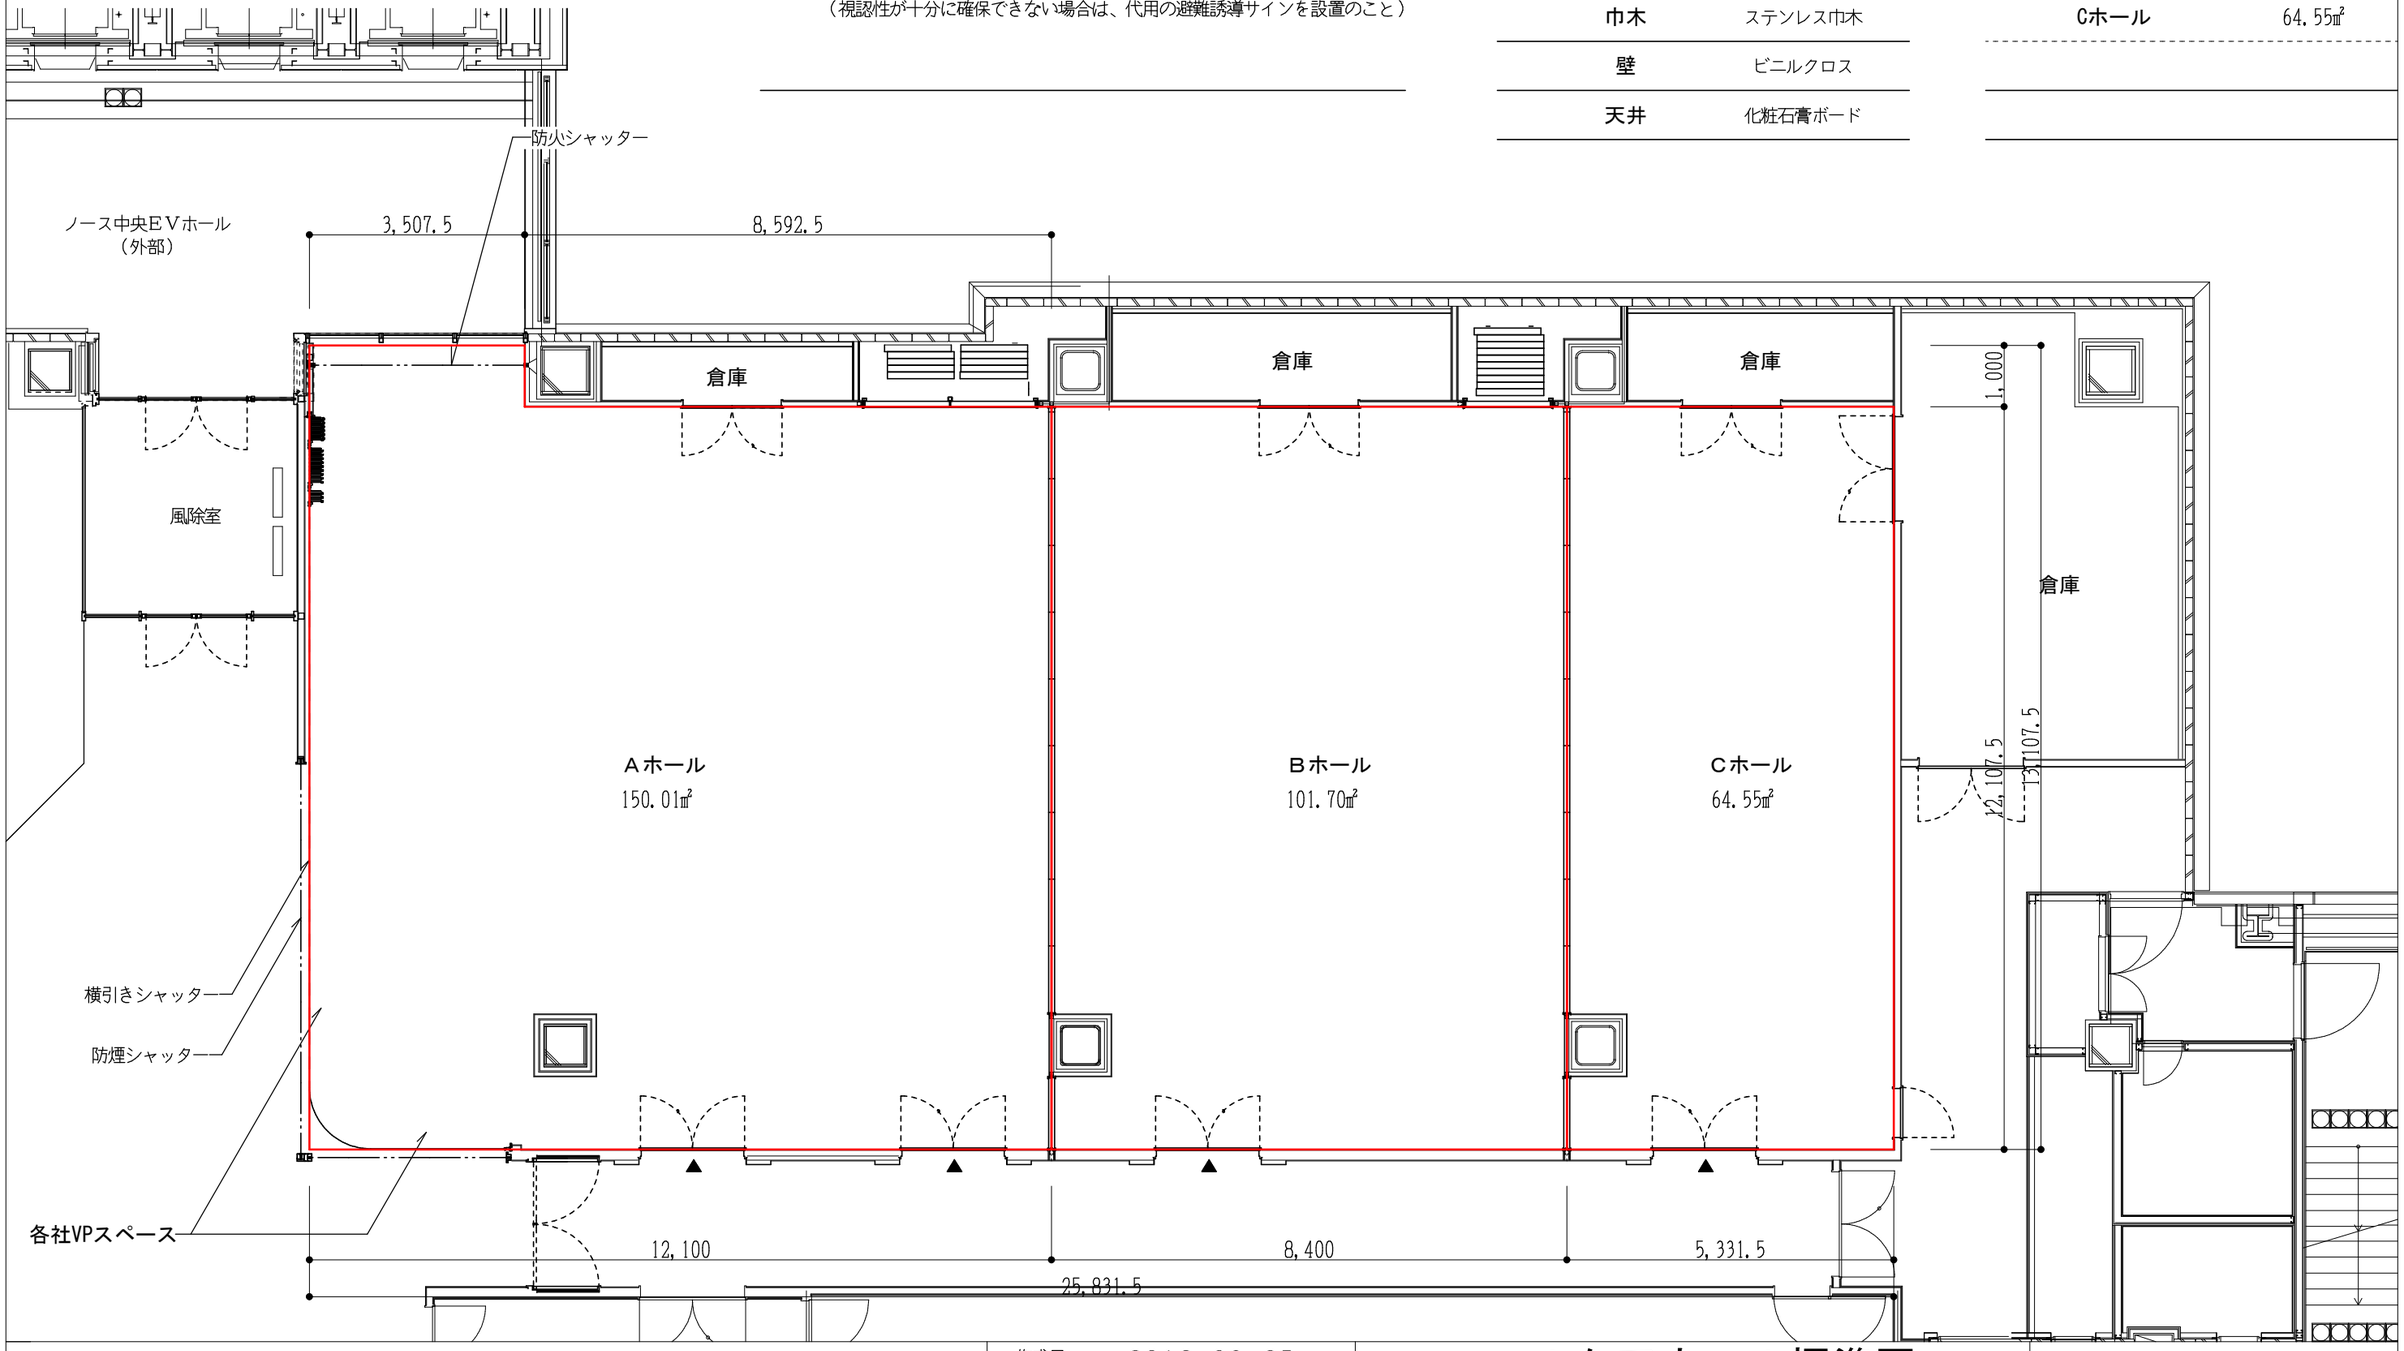


| | |
|---|---|
| 作成日 | 2012.03.25 |
| 変更日 | 2013.03.09 |
| 変更日 | |

# ルクアホール標準図
# （各ホール個別利用）

S=/100（A3）